



# PROYECTO CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT (CESI), AGUASCALIENTES.

Proyecto ejecutivo - Memoria de cálculo  
Hidráulica.

---

Ref. E17/MX-1161\_ Rev. 00

FEBRERO 2018



RIBERO BORRLELL – GUTARQS  
A r q u i t e c t o s

**ingenor**

ENGINEERING >  
ARCHITECTURE >  
PROJECT >



<b>ingenor</b>	ENCARGO: <b>PROYECTO CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT (CESI) AGUASCALIENTES.</b>				
N°: <b>MX-1161</b>	TITULO: <b>-Memoria de cálculo Hidráulica.</b>				
FECHA: <b>FEBRERO/2018</b>					
ADJUNTO: <b>-</b>	COPIAS	CLIENTE	INGENOR		
		1	1		

## Índice

---

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN Y OBJETO.</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.</b>	<b>3</b>
2.1	DATOS DE PROYECTO.	4
<b>3</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA.</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES.</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>CALCULOS.</b>	<b>7</b>
5.1	CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.	7
5.2	CÁLCULO HIDRÁULICO TOMA DOMICILIARÍA.	8
5.2.1	Consumos diarios de agua potable.	8
5.2.2	Cálculo de gastos generales:	8
5.3	DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS.	10
5.3.1	Pérdidas de carga en tuberías.	11
<b>6</b>	<b>ANEXO "A".</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>ANEXO "B".</b>	<b>15</b>



## 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO.

Los Centros de Servicio Infonavit (CESI), son oficinas que brindan atención personalizada sobre trámites y servicios relativos al crédito y al ahorro de los trabajadores derechohabientes, establecidos en diversos lugares o plazas en los que se requiere la presencia institucional en todo el país.

El proyecto CESI Aguas Calientes, con una superficie de terreno de 4837.4 m<sup>2</sup> de oficinas (1 nivel de oficinas + estacionamiento). Se encuentra localizado en la calle Balnearios Ejido de Ojo Caliente Mpo. De Aguas Calientes, Estado de Aguas Calientes.

## 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Compuesto por un predio de forma irregular y topografía plana. Con base a la constancia de alineamiento las medidas generales son las siguientes, al norte colinda con Técnica Inmobiliaria S.A. y condueños 40.16m, al este con el predio 2 de la subdivisión 100.46 m, al oeste con Internacional de Estudios Humanistas A.C. y al Sur con la calle Balneario 52.10.



*Fig. 1 Localización del emplazamiento del “CESI Aguascalientes”.*



## 2.1 DATOS DE PROYECTO.

Los principales datos de proyecto considerados para planteamiento de las instalaciones del proyecto vertical de urbanización fueron los siguientes:

DATOS DEL PROYECTO	
Concepto	Dato
Terreno (m <sup>2</sup> )	4837.4 m <sup>2</sup>
Número de Cajones	140
Niveles	1 OFICINAS +ESTACIONAMIENTO
Área de Oficinas (m <sup>2</sup> )	2444.76
Dotación por (m <sup>2</sup> )	6 lts./ (m <sup>2</sup> )/día.
Coefficiente de variación diaria	Cvd = 1.40
Coefficiente de variación horaria	Cvh = 1.55

\* Dotación en base al reglamento de construcción del estado de Aguas Calientes.



### 3 DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA.

El suministro de agua potable a cargo de la red municipal considera la construcción una toma independiente (acometida) con sus correspondientes preparaciones y derivaciones de la red general del municipio, siendo está ubicada la toma sobre Av. Balnearios (por confirmar) en el área de servicios correspondientes con una medición general al suministro de cisternas ubicadas en estacionamiento, y la distribución interna se realizara por medio un sistema de distribución con bombeo de equipo hidroneumático abasteciendo al interior del inmueble.

El sistema de agua potable es proyectado para poder satisfacer las necesidades de consumo de agua que se requieren dentro del inmueble y las áreas de servicio, siendo esto la alimentación a lavabos, sanitarios, tarjas, fregaderos y otros servicios que se puedan requerir.

En el CESI Aguas Calientes la red de abastecimiento de agua potable estará formada por:

- Un volumen de agua potable contenida en una cisterna con alimentación de la red municipal.
- Una red para la alimentación de todos los requerimientos de agua potable de las oficinas y servicios.
- Equipo hidroneumático para alimentar a la red hidráulica de servicios para oficinas y servicios.
- Dispositivos de control (válvulas de seccionamiento, válvulas de admisión y expulsión de aire).

La distribución de agua potable del centro de servicios "En el CESI y DELEGACION Aguascalientes" partirá de la acometida de alimentación de agua potable municipal la cual alimentará a la cisterna de agua potable con la cual se pretende garantizar el suministro de la misma durante 2 días (48 hrs.) conforme al Reglamento de Construcción, del municipio de Aguascalientes.

Desde el punto de conexión de la cisterna de agua potable partirá la red de distribución de agua potable del nuevo centro de servicios a cada mueble de los núcleos sanitarios.



#### 4 NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES.

<b>Norma y/o código</b>	<b>Referente a:</b>
NOM-026-STPS-1998	Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de fluidos conducidos por tuberías.
NOM-001-CONAGUA-2011	Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION	Reglamento de construcciones para el municipio de Aguascalientes.
MANUAL CONAGUA	Manual de instalación de tuberías para drenaje sanitario.
ASPE	American Society of Plumbing Engineers.
ANSI	American National Standards Institute.
NOM-230-SSA1-2002	Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.



## 5 CALCULOS.

### 5.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

La capacidad del volumen total de la cisterna será bajo las siguientes consideraciones:

$$\text{Dotación} = 6 \text{ lts/ m}^2$$

$$\text{Área Total de Construcción} = 4837.41 \text{ m}^2$$

Para el cálculo del almacenamiento total, se considera que se tendrá por lo menos el consumo para dos días, por lo cual el almacenamiento total será el siguiente:

$$\text{Ct} = 29,024.46 \text{ lts/día} \times 2 \text{ días} =$$

$$\text{Ct} = 58,048.92 \text{ lts} = 58 \text{ m}^3$$

Adicionalmente a este volumen se tienen que considerar el volumen requerido de agua por Protección Contra Incendios, por lo tanto, el volumen a almacenar en cisterna será el siguiente:

$$\text{Área Total de Construcción} = 4837.41 \text{ m}^2$$

$$\text{Dotación Protección Contra Incendios} = 5 \text{ lts/m}^2 *$$

$$\text{V pci} = 24,187.05 \text{ lts} = 24.18 \text{ m}^3$$

$$\text{V total de Almacenamiento} = 58.048 + 24.18 \text{ m}^3 = 82.188 \text{ m}^3$$

**Por lo tanto el volumen total de almacenamiento será 82.188 m<sup>3</sup>.**

\*Conforme al Reglamento de Construcción del Municipio de Aguas Calientes.



## 5.2 CÁLCULO HIDRÁULICO TOMA DOMICILIARÍA.

### 5.2.1 Consumos diarios de agua potable.

a) Consumo para la Población:

Conforme a los datos de proyecto mencionados anteriormente, el consumo para la población se ha calculado de la manera siguiente:

**C<sub>p</sub> = Máximo Consumo Probable Diario**

$$C_p = 29.02 \text{ m}^3$$

Podría considerarse un volumen diario de consumo de 29.02 m<sup>3</sup>/día.

### 5.2.2 Cálculo de gastos generales:

Los siguientes gastos son calculados en base a las normas de Proyecto que establece la CNA . En esto, se consideran los dos tipos de consumos calculados anteriormente:

a) Gasto Medio.

**Q<sub>med</sub> = Máximo Consumo Probable Diario/ 86,400 seg./día.**

$$Q_{med} = (29,020.0 \text{ lts/día})/ 86,400 \text{ seg./día.}$$

$$\underline{Q_{med} = 0.347 \text{ lts/seg.}}$$

b) Gasto Máximo Diario.

$$Q_{maxd} = C_{vd} * Q_{med}.$$

Dónde:

C<sub>vd</sub>.- Coeficiente de Variación Diaria = 1.40

$$Q_{maxd} = 1.40 \times 0.347 \text{ lts/seg.}$$

$$\underline{Q_{maxd} = 0.486 \text{ lts/seg.}}$$





Con éste gasto se calculan normalmente las líneas de distribución o abastecimiento hacia estructuras de almacenamiento o regulación.

c) Gasto Máximo Horario.

$$Q_{maxh} = C_{vh} * Q_{maxd}.$$

Dónde:

$$C_{vh} = \text{Coeficiente de Variación Horaria} = 1.55$$

$$Q_{max h} = 1.55 * 0.486 \text{ lts/seg.}$$

$$\underline{Q_{max h} = 0.753 \text{ lts/seg.}}$$

Este valor es el que se usa para el diseño propio de las tuberías en una red de distribución con diámetros y velocidades adecuadas.

d) Cálculo del Diámetro de la Toma.

De acuerdo a la fórmula de continuidad que señalan las Normas Técnicas Complementarias, se obtiene el Diámetro de la Tubería.

**Diámetro de la Toma**

$$d = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}$$

Dónde:

Q = Gasto Máximo Diario en (m<sup>3</sup>/s)

V = Velocidad (m/s)

$$d = \sqrt{(4 \times 0.000486) / (3.1416 \times 1.50)}$$

$$\underline{d = 0.020 \text{ m} \approx 25 \text{ mm}}$$

El diámetro de la toma será el inmediato superior en medida comercial en FoGo= 1”



### 5.3 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS.

Una vez conocido el gasto que circula por las tuberías se procede al cálculo del diámetro de las tuberías. Para ello se aplica la fórmula indicada por la CEA para la obtención del diámetro en metros, desarrollada a partir de la fórmula de Manning.

$$D = \left( \frac{3.208 \cdot Q \cdot n}{S^{1/2}} \right)^{3/8}$$

Dónde:

D..... Diámetro interior del tubo en metros.

Q..... Gasto requerido en m<sup>3</sup>/s.

n..... Coeficiente de rugosidad.

S..... Pendiente de fricción.

El valor teórico del diámetro obtenido se revisa con las serie de diámetros comerciales más cercanos.

Para determinar la velocidad de circulación del agua usamos la expresión siguiente.

$$v = \frac{(0.397 \cdot D^{2/3} \cdot S^{1/2})}{n}$$

Dónde:

v..... Velocidad del flujo en m/s.

D..... Diámetro interior de la tubería en metros.

S..... Pérdida de carga unitaria (h/L) en metros/metros.

n..... Coeficiente de fricción.



### 5.3.1 Pérdidas de carga en tuberías.

Debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y con las paredes de la tubería que las conduce se producen pérdidas de carga.

Las pérdidas de carga pueden ser continuas o localizadas.

#### 5.3.1.1 Pérdidas de carga continuas (o por fricción).

Las pérdidas de carga continuas, o por fricción, se producen a lo largo de las tuberías.

Para el cálculo de las pérdidas de carga continuas, o por fricción se utiliza la fórmula de Darcy-Weisback.

$$h_f = f \cdot \left( \frac{L \cdot v^2}{D \cdot 2g} \right)$$

Dónde:

hf..... Pérdida de energía por fricción, en metros columna de agua.

f..... Coeficiente de pérdidas por rozamiento.

L..... Longitud de tubería en metros.

v..... Velocidad media del flujo en m/s.

D..... Diámetro interior de la tubería en metros.

g..... Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s<sup>2</sup>.

La fórmula anterior se puede expresar de manera más práctica en función de n (coeficiente de rugosidad de la tubería) con la fórmula de Manning.

$$h_f = K \cdot L \cdot Q^2 = \frac{10.3 \cdot n^2 \cdot L \cdot Q^2}{D^{16/3}}$$

Dónde:

hf..... Pérdida de energía por fricción en metros columna de agua.

L..... Longitud de tubería en metros.

Q..... Gasto en m<sup>3</sup>/s.

n..... Coeficiente de rugosidad.

D..... Diámetro interior de la tubería en metros.



### 5.3.1.2 Pérdidas de carga localizadas.

Las pérdidas de carga localizadas son debidas a ensanchamientos, cambios de dirección o la presencia de componentes en la red (válvulas).

Para el cálculo de las pérdidas localizadas se utiliza la siguiente expresión.

Dónde:

h..... Pérdida localizada en metros columna de agua.

k..... Coeficiente de pérdida que depende del accesorio que lo genera.

v..... Velocidad del flujo en m/s.

g..... Aceleración de la gravedad , 9.81 m/s<sup>2</sup>.

COEFICIENTES K PARA PÉRDIDAS LOCALIZADAS	
Elemento	K
Codo 45°	0.45
Codo 90°	0.90
Te	1.80
Válvula de bola	0.50
Válvula de compuerta	0.20
Válvula anti retorno	2.00
Reducción	0.10



## 6 ANEXO "A".

**Calculo de diámetros hidráulicos y pérdidas por fricción.**




CESIS Y DELEGACION AGUAS CALIENTES.																				
CISTERNA	NO. DE UNIDADES MUEBLE	TRAMO	Q (lps)	LONG. (m)	H (m)	D cal. (mm)	D prop. (pulg)	V (m/s)	C45°	C90°	C90° (cuadrado)	TE RECTA	V COMPUESTA	V GLOBO	V ANTI RETORNO	REDUCCION	AMPUGACION	PERDIDAS ACCESORIOS (M.C.A)	PERDIDAS TUBERIAS (M.C.A)	PERDIDAS TOTALES (M.C.A)
GENERAL	100	1	2.79	28.73	2.10	37.70	2	1.38		4		2		1	1	1		1.9335	1.2469	3.2014
NUCLEO 1 DELEGACION	55	2	2.02	72.11	4.50	32.08	1 1/2	1.77		4		8		1	1	3		5.0336	7.0377	12.1163
NUCLEO 2 CEDIS	39	3	1.25	41.82	4.50	25.23	1 1/2	1.10		9		10		1	1	3		2.4238	1.7039	4.1727
<b>RUTA CRITICA NUCLEOS SANITARIOS TUBERIA DE CU.</b>																				
ΣHt (SUMATORIA DE PERDIDAS EN EL PUNTO MAS DESFAVORABLE).																				
																			19.490	



## **7 ANEXO "B".**

### **Selección de equipos.**

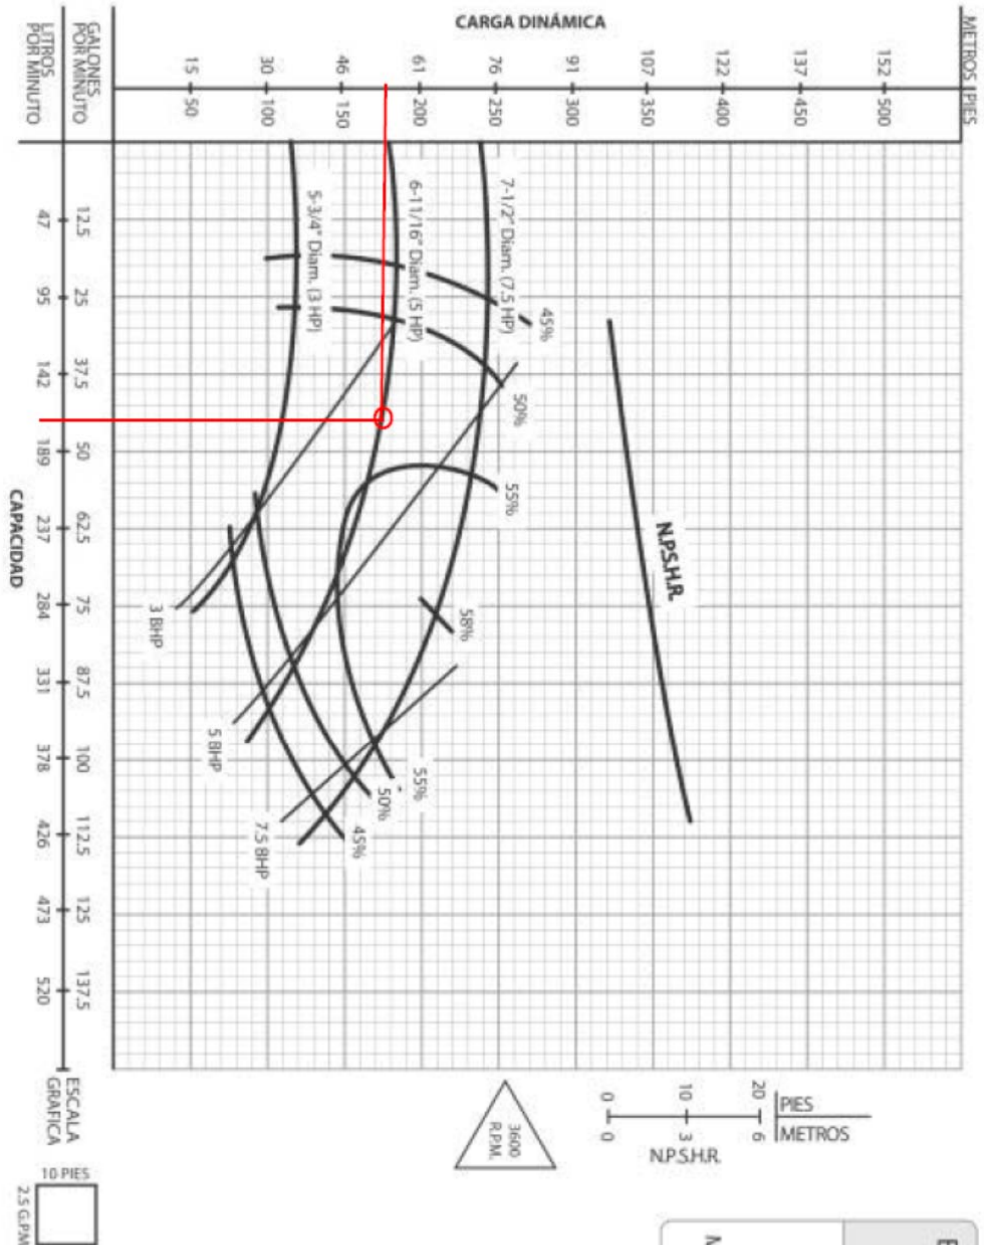

**BOMBA CENTRÍFUGA  
 ALTA PRESION  
 MODELO: IA1**

CURVA No. CAP 194  
 MODELO IA1  
 TAMANO 1½ x 1 x 7  
 R.P.M. NOMINAL: 3600  
 MAX. PRESION: 210lbs/plg²  
 FECHA: MARZO, 2002