

## > CESI Y DELEGACIÓN CAMPECHE

### Memoria de Cálculo del sistema de tierras.

---

CA-E-MC-IE-002

MARZO 2018

<b>CALCULISTA ELÉCTRICO</b>
<b>NOMBRE:</b> JUAN CARLOS APOLONIO CONTLA
<b>CEDULA PROFESIONAL:</b> 8256972
<b>DIRECCIÓN:</b> Río Amazonas 30. Piso 1. Col. Cuauhtémoc
<b>DELEGACION:</b> Cuauhtémoc, Ciudad de México
<b>TELEFONO MÓVIL:</b> (044) 55 - 40 - 31 - 74 - 96
<b>FIRMA:</b>



RIVERO BORREL – GUTARQS  
ARQUITECTOS

**ingenor**

ENGINEERING >  
ARCHITECTURE >  
PROJECT >

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 2 de 23	Rev. 1
<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>		

**INDICE**

1. OBJETO .....3

2. ALCANCE.....3

3. CRITERIOS DE DISEÑO .....3

4. NORMAS Y CÓDIGOS DE REFERENCIA.....5

5. DEFINICIONES .....5

6. DESARROLLO DE CÁLCULO .....7

7. CONCLUSIONES .....19

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 3 de 23	Rev. 1
<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>		

### 1. OBJETO.

Esta memoria de cálculo tiene por objeto establecer los criterios empleados para diseñar la Malla Principal del Sistema de tierras de las oficinas CESI y Delegación, en Campeche. La información contenida en este documento se complementa con los planos correspondientes a la red de tierra física.

### 2. ALCANCE.

La presente memoria de cálculo tiene como alcance el de establecer las condiciones que debe cumplir el sistema de tierras (Malla Principal) para asegurar el funcionamiento confiable de los equipos instalados en las oficinas CESI y Delegación, en Campeche; así como la seguridad al personal que opera dentro de las oficinas, minimizando la diferencia de potencial entre todos los objetos metálicos y brindando protecciones de equipamiento contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas.

Concretamente el sistema de puesta a tierra provee un camino de baja impedancia para derivar a tierra corrientes de falla y disturbios presentes en las oficinas.

### 3. CRITERIOS DE DISEÑO.

Para la elaboración de esta memoria de cálculo se han tomado en cuenta los siguientes criterios, dichos criterios utilizados aseguran que las personas dentro de las oficinas no estarán expuestas a diferencias de potencial que pongan en peligro su vida, en caso de circulación de corrientes de falla a tierra o descargas atmosféricas:

- a. **Red General.** Se debe diseñar una red de conexión a tierra principal, tomando en consideración el área total del complejo en general, así como la Subestación Eléctrica ubicada en el estacionamiento y conectarlas a la red de tierras general a través de registros, los cuales forman parte del alcance de suministro, por lo que se debe localizar los puntos de terminales para llevar a cabo esta interconexión. La red general estará formada por cable de cobre desnudo calibre 4/0 AWG como mínimo (Red Primaria), considerando cable calibre 2 AWG como mínimo (Red Secundaria) para la conexión a tierra de las bases de los equipos, incluyendo también, varillas tipo copperweld (electrodos), soldaduras exotérmicas para conexiones fijas, y mecánicas para equipos móviles, enterrado a poca profundidad del nivel del suelo natural, el mínimo a 70 cm.

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 4 de 23	Rev. 1

- b. **Red Preferencial** (Enunciativo). Se debe considerar una red preferencial de tierra y conectarla a la red general, esto de acuerdo a lo indicado en la última edición de las normas IEEE 1100 y IEEE 1050.

Debe entenderse por “Red preferencial de Tierra”, a la red exclusiva para tierra del equipo electrónico de los nuevos sistemas de control, computo, comunicación y sistema de excitación, a la que solo se debe conectarse tarjetas y/o equipo electrónico. Las estructuras o gabinetes de estos sistemas, se deben conectar a la red general de tierras de la Central.

Si la tecnología empleada no contempla el uso de la red preferencial para aterrizar equipo electrónico, se permite que este sea conectado a la red general de tierra, siempre y cuando las conexiones se realicen a través de filtros que impidan que la corriente de cortocircuito de la red general pudiera ingresar al equipo electrónico y/o gradientes de potencial peligrosos.

- c. **Sistema de Pararrayos** (Enunciativo). Para el sistema contra descargas atmosféricas será necesario conectar a la red general de tierras los pararrayos por medio de un conductor de cobre desnudo temple suave de calibre 2/0 AWG.

Se debe incluir copias de los certificados de las pruebas prototipo de los equipos que componen éste sistema, realizados por laboratorios reconocidos internacionalmente.

- d. **Valor de la Resistividad.** Se tiene un modelo de resistividad de:

N	resistividad
1	40-250ohms-m
2	15-50ohms-m
3	2-5ohms-m

- e. **Resistencia de la red de tierras.** El valor de la resistencia a tierra de la red instalada debe tener un valor menor de acuerdo a lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012, ver tabla 921-25(b).-Resistencia a tierra del sistema.

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 5 de 23	Rev. 1
<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>		

**Tabla 921-25 (b).- Resistencia a tierra del sistema.**

Resistencia (ohms)	Tensión máxima (kV )	Capacidad máxima del transformador (kVA)
5	mayor que 35	mayor que 250
10	35	mayor que 250
25	35	250

- g. **Recomendación de ANSI / IEEE Std. 80-2000:** Mantener los potenciales de paso y contacto en el área de la Central por abajo de los valores máximos tolerables por una persona con peso de 70 kg.

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 6 de 23	Rev. 1
<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>		

#### 4. NORMAS Y CÓDIGOS DE REFERENCIA

Para el desarrollo de los cálculos del sistema de tierras se tomaron en consideración los siguientes documentos normativos:

- a. ANSI / IEEE Std. 80 - 2000      Guide for safety in AC substation grounding.
- b. IEEE Std. 142-1991              Recommended practice for grounding of industrial and commercial power systems.
- c. NOM-001-SEDE-2012            Norma Oficial Mexicana, “Instalaciones eléctricas (Utilización)”
- d. NRF-011-CFE-2004              Sistema de Tierra para Plantas y Subestaciones Eléctricas.

#### 5. DEFINICIONES.

**Resistividad del suelo:** La resistividad representa la resistencia específica del suelo a cierta profundidad, o de un estrato del suelo; se obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas de campo; su magnitud se expresa en (Ohm-m) u (Ohm-cm), es inversa a la conductividad.

**Resistividad eléctrica ( $\rho$ ):** Es la relación entre la diferencia de potencial en un material y la densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la resistencia específica de una sustancia. Numéricamente es la resistencia ofrecida por un cubo de 1 m x 1 m x 1 m, medida entre dos caras opuestas.

La resistividad del suelo varía con el tipo de suelo y también con el contenido de humedad; puede tenerse el caso de que en tiempo de secas, un terreno puede tener tal resistividad que no pueda ser empleado en el sistema de tierra. Por ello, el sistema debe ser diseñado tomando en cuenta la resistividad en el peor de los casos.

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	Página 7 de 23      Rev. 1

**Resistividad aparente:** Es la resistividad obtenida con una medida directa en el suelo natural, bajo el esquema geométrico especificado por el método de cuatro (4) electrodos, aplicado con circuitos independientes de corriente y potencial, sólo es representativo para un punto de la característica del suelo estratificado.

**Medición de la resistividad del suelo:** La resistividad del suelo se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad de la roca, así como para encontrar los puntos óptimos para localizar la red de tierras.

La resistividad del suelo es de su importancia para el diseño de la red de tierra y la única forma de conocerla con exactitud es mediante la medición en campo. Antes de iniciar el diseño de la red de tierra se debe conocer el valor de la resistividad del suelo, si no se conoce se puede emplear el método de Wanner.

Nota: En lugares con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión.

**Valores de resistividad del suelo:** De acuerdo a la Tabla No. 8 del ANSI / IEEE Std. 80-2000 se designan los valores siguientes:

Tipo de suelo	Resistividad promedio en ohm-m
Orgánico húmedo (pantanos): <b>Muy corrosivo</b>	10
Húmedo (tierra vegetal, arena húmeda): <b>Corrosivo</b>	100
Seco (arena seca, grava): <b>Modernamente corrosivo</b>	1000
Rocoso: <b>Poco corrosivo</b>	10000 ó mayor

**Tensión de paso (Ep):** Es la diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie de la tierra separados por una distancia de un paso; se asume de un (1) metro, en la dirección del máximo gradiente de potencial. Esta diferencia de potencial puede ser peligrosa si la corriente que provoca fluye a través de la tierra o material sobre el cual se encuentra un trabajador, particularmente bajo condiciones de falla.

**Tensión de contacto (Ec):** Es la diferencia de potencial que existe entre una estructura metálica y un punto en la superficie de la tierra, separado por una distancia igual a la máxima distancia de alcance horizontal de un ser humano, aproximadamente un (1) metro.

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 8 de 23	Rev. 1
<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>		

**Elevación de potencial de tierra (GPR):** Es el máximo potencial eléctrico que una malla a tierra puede alcanzar con relación a un punto de tierra distante, asumiendo que esté el potencial de la tierra remota. Cuando se produzca un cortocircuito monofásico en el sistema con el valor máximo de intensidad de falla, experimentará una elevación de su potencial, respecto al potencial de referencia (0 V). Este potencial GPR es igual a la corriente máxima de falla a tierra de la malla multiplicada por la resistencia de puesta a tierra de la malla.

**Tierra remota:** También denominada: Tierra de Referencia; es el lugar o la zona de mínima resistencia, más próxima del suelo subyacente a una instalación eléctrica o a una puesta a tierra, respecto de la cual se le atribuye por convención el potencial cero (0 V).

**Malla de puesta a tierra:** Sistema de electrodos de tierra horizontal consistente en un número de conductores desnudos interconectada y enterrada en el suelo, los que proporcionan una tierra electrotécnica común para los dispositivos eléctricos o las estructuras metálicas, usualmente en un lugar específico.

NOTA: Las mallas enterradas horizontalmente cerca de la superficie del suelo son efectivas para controlar los gradientes de potencial superficiales. Una malla típica está suplementada comúnmente por un número de electrodos de tierra verticales y puede estar conectada adicionalmente a electrodos de tierra auxiliares para disminuir su resistencia respecto a una tierra remota.

**Potencial Eléctrico:** Es la diferencia de potencial entre un punto y alguna superficie equipotencial que generalmente es la superficie del suelo, la cual es seleccionada arbitrariamente como potencial cero o tierra remota. Un punto en el cual tiene un potencial más alto que cero (0 V) se llama potencial positivo (+) y en caso contrario potencial negativo (-).

**Corriente máxima de falla:** Es la corriente de cortocircuito monofásica máxima de fase a tierra, la cual interviene en forma decisiva el valor de la resistencia interpuesta en el cortocircuito.

**Resistencia de la malla:** Es el valor de la resistencia (dada en Ohms) de la malla enterrada.

## 6. DESARROLLO DE CÁLCULO.



<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:  <b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	DOCUMENTO N°:	
	Página 9 de 23	Rev. 1

**Datos técnicos.**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Temperatura ambiente, en °C. (Máxima de verano)	34°C
Duración de la corriente de falla, en segundos.	0.5 s.
Resistividad del terreno, en Ohm-m.	$\rho = 15.0 \text{ Ohm-m.}$
*Corriente de falla monofásica, fase a tierra, considerando crecimiento del sistema; en A. (I)	41000 A.
Resistividad superficial, concreto con espesor de 10 cm ( $h_s$ ).	$P_s = 3000 \text{ Ohm-m.}$
Profundidad de la malla, en metros.	0.7 m.
Electrodos copperweld verticales. Con diámetro de 5/8" (0.0159 m = d)	4 piezas.
Dimensiones de la malla propuesta, en metros. (Largo por ancho)	10 m x 10 m.
* Se considera que en el futuro se incremente el valor de la corriente de falla a tierra, por lo que el factor de crecimiento es de 1.5. El tiempo de duración de la falla se considera de 0.5 segundos por lo que el factor decremental correspondiente es de 1.0.	

**Descripción del diseño.**

La malla principal de puesta a tierra estará compuesta por los siguientes elementos:

- Conductores principales ubicados en la zona de trabajo; formando retículas cuadradas de 1.25 m de largo x 1.25 m de ancho y que involucran el área principal de la Subestación eléctrica.
- La malla principal diseñada será ampliada en el resto de la central, con lazos perimetrales a edificios, estructuras y cimentaciones de equipos.
- La malla de tierras de los equipos electrónicos se conectará con la malla de tierras principal, con lo cual se reducirá la resistencia de la red de tierras general.
- Todos los electrodos estarán unidos entre sí en múltiples puntos de la malla principal. El área protegida contra las tensiones de paso y contacto será la zona de trabajo.

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	Página 10 de 23      Rev. 1

- La malla principal de puesta a tierra estará formada por conductor de cobre desnudo, semiduro, calibre 4/0 AWG (107.2 mm<sup>2</sup>) como mínimo, de acuerdo a lo establecido en el ANSI / IEEE Std. 80-2000. Todas las uniones de los conductores deberán realizarse por medio de soldadura exotérmica (Cadweld).
- La malla de tierra estará equipada con conductores horizontales y verticales (varillas tipo copperweld), de 5/8" (19 mm) de diámetro y 3.0 m de longitud; también se deberán considerar electrodos para:
  - a. Conexiones con pararrayos, elementos de protección contra sobretensiones atmosféricas; puntos de conexión con otras mallas de tierra (Subestación); conexiones con neutro, transformadores, etc.
  - b. Sistemas especiales, red preferencial; para las tierras electrónicas como protección de los equipos electrónicos computacionales, de comunicación, cuartos de máquinas para albercas, equipos mecánicos para los cuartos de máquinas.

#### **Sección del conductor a utilizar.**

De acuerdo a la fórmula (40) indicada en el estándar ANSI / IEEE Std. 80-2000 para la determinación del calibre mínimo de conductores se obtiene la sección transversal mínima del conductor que puede transportar la corriente de falla monofásica sin sufrir degradaciones.

$$A_{\text{mm}^2} = \frac{I_g}{\sqrt{\frac{\text{TCAP} \cdot 10^{-4}}{t_c \cdot \alpha_r \cdot \rho_r} \cdot \ln \cdot \left( \frac{K_0 + T_m}{K_0 + T_a} \right)}}$$

Dónde:

- $I_g$                       Corriente de cortocircuito monofásica, en kilo-Amperes.
- A                            Sección transversal de cobre en milímetros cuadrados.

**CESI Y DELEGACION CAMPECHE**

Descripción:

DOCUMENTO N°:

**MEMORIA DE CÁLCULO  
SISTEMA DE TIERRAS**

Página 11 de 23

Rev. 1

$T_m$	Máxima temperatura permisible, en °C.
$T_a$	Temperatura ambiente, en °C.
$T_r$ en °C.	Temperatura de referencia para las constantes de materiales,
$\alpha_r$	Es el coeficiente térmico de la resistividad a la temperatura de referencia en 1/°C.
$\rho_r$	Resistividad del conductor de la malla de tierra a la temperatura de referencia en $\mu\Omega - \text{cm}$ .
$K_0$	Es un factor, que equivale: $1/\alpha_0$ ó $(1/\alpha_r) - T_r$ , en °C.
$t_c$	Tiempo en que circula la corriente, en segundos,
<b>TCAP</b>	Factor de capacidad térmica indicado en la Tabla 1 del estándar ANSI / IEEE Std. 80-2000, en $\text{J}/(\text{cm}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS	Página 12 de 23      Rev. 1

Esta fórmula evalúa la capacidad de conducción de corriente de cualquier conductor donde las constantes del material son conocidas o pueden ser determinadas por cálculo.

Considerando que el material del conductor de cobre que se utilizará, son conductores de cobre comercial con 97 % de conductividad, las constantes de los conductores serán:

$I_g$	10.40 kA.
$T_m$	1084°C.
$T_a$	34°C.
$T_r$	20°C.
$\alpha_r$	0.00381 1/°C.
$\rho_r$	1.78 $\mu\Omega - \text{cm}$ .
$K_0$	242 a 0°C.
$t_c$	0.5 segundos.
TCAP	3.42 J/(cm <sup>3</sup> · °C).

Las uniones de la malla serán realizadas por medio de conexiones soldables exotérmicas. Este tipo de uniones forma una íntima unión entre los conductores y el material de la unión que tienen la misma temperatura de fusión. Por lo tanto, todas las conexiones y el conductor pueden ser consideradas como un conductor homogéneo.

Por lo tanto el área mínima calculada del conductor es, sustituyendo valores:

$$A_{\text{mm}^2} = \frac{10.4}{\sqrt{\frac{3.42 \cdot 10^{-4}}{0.5 \cdot 0.00381 \cdot 1.78} \cdot \ln \cdot \left( \frac{242 + 1084}{242 + 34} \right)}} = \frac{10.4}{\sqrt{0.158298}} = 26.13 \text{mm}^2$$


El conductor comercial correspondiente al área de 26.13 mm<sup>2</sup> es un conductor calibre 2 AWG.

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 13 de 23	Rev. 1
<b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>		

Se utilizará el calibre 4/0 AWG con una sección transversal de  $107.2 \text{ mm}^2$ ; con la finalidad de garantizar que el área del conductor no se verá afectada significativamente por efecto de la corrosión, dónde el calibre principal de la malla es 4/0 AWG. Las derivaciones hacia las mallas y sistemas de los edificios se realizarán con el calibre calculado (2 AWG) y las derivaciones hacia los equipos serán con calibre 2 AWG.

**Malla propuesta a utilizar.**

El arreglo de la malla propuesta, consiste en 9 conductores paralelos al eje "X" y 9 conductores paralelos al eje "Y". Se tienen 4 electrodos de tierra, distribuidos simétricamente en el perímetro de la Central, como se muestra a continuación:

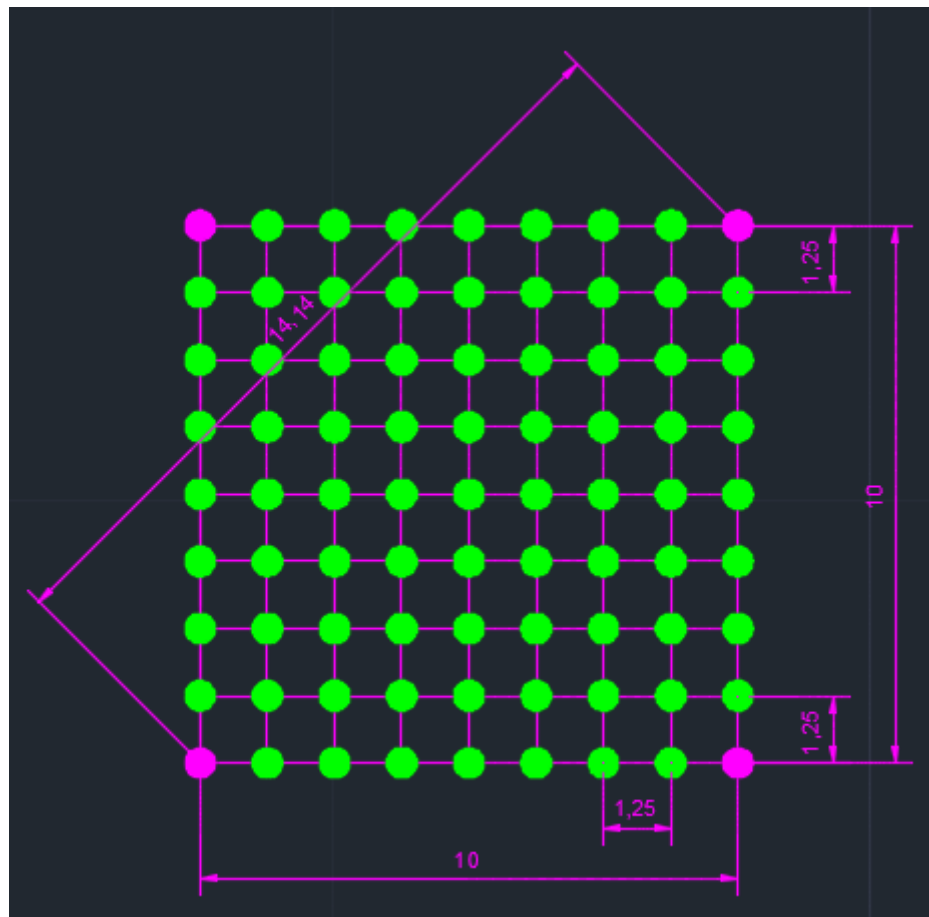

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:  <b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	DOCUMENTO N°:	
	Página 14 de 23	Rev. 1

**Determinación de la longitud de los conductores.**

$$L_T = L_c + 1.15 L_R$$

Donde:

**L<sub>c</sub>** Longitud de conductores (horizontales) enterrados en la malla.

**L<sub>R</sub>** Longitud de conductores (verticales) de las varillas de tierra en la malla.

$$L_c = 10 \times 9 = 90 \text{ m.}$$

$$L_R = \text{No. de conductores verticales: } 10 \times 9 = 90 \text{ m.}$$

$$L_T = 90 + 1.15 \times 90 = 193.5 \text{ m}$$

Determinación de la resistencia de la malla.

La resistencia de la malla se conoce por medio de la fórmula 52 del ANSI /IEEE Std. 80-1982:

$$R_g = \rho \cdot \left[ \frac{1}{L_T} + \frac{1}{\sqrt{20 \cdot A}} \left( 1 + \frac{1}{1 + h \cdot \sqrt{20/A}} \right) \right]$$

Donde:

**h** Es la profundidad de la malla = 0.7 m

**A** Es el área total de la malla = 10 x 10 = 100 m<sup>2</sup>

$$R_g = 15 \cdot \left[ \frac{1}{193.5} + \frac{1}{\sqrt{20 \cdot 100}} \left( 1 + \frac{1}{1 + (0.7) \cdot \sqrt{20/100}} \right) \right]$$

$$R_g = 15 \cdot [0.0051679 + 0.02236 \cdot (1 + 0.761585)] = 15 \cdot 0.041112 = 0.668354 \Omega$$

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 15 de 23	Rev. 1

**MEMORIA DE CÁLCULO  
SISTEMA DE TIERRAS**

$$R_g = 0.668354 \Omega < 5.00 \Omega$$

Cálculo de la tensión de malla.

$$E_{TM} = I_g \times R_g = 10.4 \text{ kA} \times 0.668354 = 6950.88 \text{ V}$$

**Cálculo de los potenciales tolerables de paso y de contacto.**

Potencial de paso. Para un espesor de concreto ( $h_s$ ) de 0.20 m, se tendrá un valor de resistividad de 3000  $\Omega$ -m y para el terreno una resistividad de 15  $\Omega$ -m.

De acuerdo a la Ec. 30 del Std. 80, se tiene que:

$$E_{S70} = (1000 + 6 \cdot C_s \cdot \rho_s) \cdot 0.157 / \sqrt{t_s}$$

$C_s$  = Factor de reducción del valor nominal de la resistividad superficial.

Cálculo de  $C_s$ :

$$K = \frac{\rho - \rho_s}{\rho + \rho_s} \quad (\text{Ec. 21}) \text{ ANSI / IEEE Std. 80-2000}$$

Donde:

$\rho$  = Resistividad del terreno = 15  $\Omega$ -m

$\rho_s$  = Resistividad del concreto = 3000  $\Omega$ -m

**CESI Y DELEGACION CAMPECHE**

Descripción:

**MEMORIA DE CÁLCULO  
SISTEMA DE TIERRAS**

DOCUMENTO N°:

Página 16 de 23

Rev. 1

$$K = \frac{15 - 3000}{15 + 3000} = \frac{-2985}{3015} = -0.99004$$

$h_s$  = Espesor de la capa superficial = 0.20 m



**CESI Y DELEGACION CAMPECHE**

Descripción:


**MEMORIA DE CÁLCULO  
SISTEMA DE TIERRAS**

DOCUMENTO Nº:

Página 17 de 23

Rev. 1

Con estos valores de “K” y “h<sub>s</sub>”, por medio de la Figura 11 y la Ec. 27 del ANSI / IEEE Std. 80-2000.

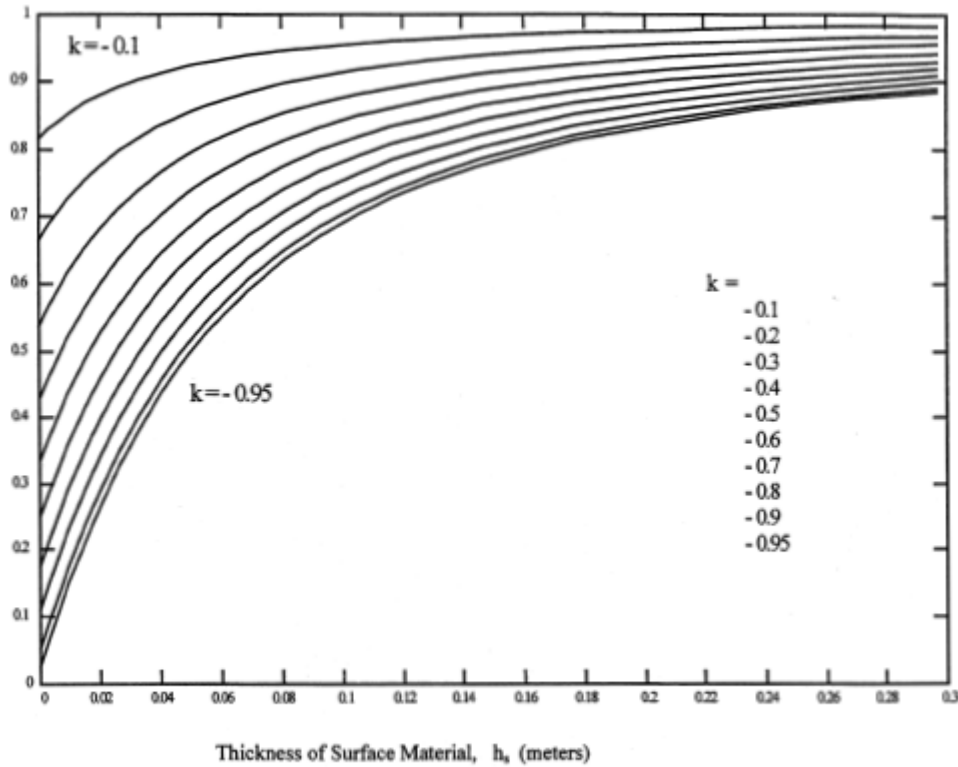

**Figure 11—C<sub>s</sub> versus h<sub>s</sub>**

$$C_s = 1 - \frac{0.09 \left( 1 - \frac{\rho}{\rho_s} \right)}{2h_s + 0.09} = 1 - \frac{0.09 \cdot \left( 1 - \frac{15}{3000} \right)}{2 \cdot 0.2 + 0.09} = 1 - \frac{0.8955}{0.49} = 0.8275$$

C<sub>s</sub> = 0.8275

Cálculando la tensión de paso, se tiene que:

$$E_{S70} = [1000 + 6 \cdot (0.8275) \cdot (3000)] \cdot 0.157 / \sqrt{0.5} = 3529.2 \text{ [V]}$$

CESI Y DELEGACION CAMPECHE		
Descripción:	DOCUMENTO N°:	
	Página 18 de 23	Rev. 1

Potencial de contacto. El potencial de contacto, se obtiene mediante la Ec. 33 del ANSI / IEEE Std. 80-2000, la cual es la siguiente:

$$E_{T70} = (1000 + 1.5 \cdot C_s \cdot \rho_s) \cdot 0.157 / \sqrt{t_s}$$

Sustituyendo valores, se tiene que:

$$E_{T70} = [1000 + 1.5 \cdot (0.8275) \cdot (3000)] \cdot 0.157 / \sqrt{0.5} = 1048.82 \text{ [V]}$$

Comparando valores, se tiene que:

$$E_{TM} > E_{T70}$$

$$3529.2 > 1048.82$$

Por tanto, se necesita calcular lo siguiente:

#### **Determinación de los coeficientes Ki, Km y Ks de la malla.**

Para el cálculo de las tensiones de paso y contacto se tendrá en cuenta sólo el conductor reticulado en forma homogénea; esto es, la malla extendida en toda el área (100 m<sup>2</sup>).

Atendiendo las características geométricas de la malla, se calculan los siguientes coeficientes:

#### **Cálculo del factor de corrección (Ki) por geometría de la malla, de acuerdo a la Ec. 89:**

$$K_i = 0.644 + 0.148 (n)$$

Dónde:

**n** = número efectivo de conductores en cualquier dirección

$$n = n_a \times n_b \times n_c \times n_d$$

$$n_a = (2 \cdot L_c) / L_p$$

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:  <b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	DOCUMENTO N°:	
	Página 19 de 23	Rev. 1

Dónde:

**L<sub>c</sub>** = Longitud de conductores horizontalmente enterrados = 80 m

**L<sub>p</sub>** = Longitud de conductores en el perímetro de la malla = 2 x 10 + 2 x 10 = 40 m

$$n_a = (2 \times 80)/40 = 4$$

$$n_b = n_c = n_d = 1.0$$

$$n = 5.25 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 4$$

Sustituyendo valores en la ecuación, tenemos:

$$K_i = 0.644 + 0.148(4) = 0.644 + 0.592 = \mathbf{1.236}$$

**Cálculo del factor geométrico (K<sub>m</sub>) para la tensión de contacto de la malla (Ec. 81).**

$$K_m = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \cdot \left[ \frac{D^2}{16 \cdot h \cdot d} + \frac{(D+2 \cdot h)^2}{8 \cdot D \cdot d} - \frac{h}{4 \cdot d} \right] + \frac{K_{ii}}{K_h} \cdot \ln \cdot \left( \frac{8}{\pi \cdot (2 \cdot n - 1)} \right)$$

Dónde:

- D** Espaciamiento entre conductores en paralelo: D = 1.25 m.
- d** Diámetro del conductor de 4/0 AWG de la malla en metros: d = 0.01168.
- K<sub>ii</sub>** Para mallas con conductores verticales en el perímetro = 1.0.

Quando la malla no está conformada con conductores verticales (Varillas) en el perímetro o en las esquinas y en su interior, entonces K<sub>ii</sub> es igual a:

**CESI Y DELEGACION CAMPECHE**

Descripción:

**MEMORIA DE CÁLCULO  
SISTEMA DE TIERRAS**

DOCUMENTO N°:

Página 20 de 23

Rev. 1

$$K_h = \sqrt{1 + \frac{h}{h_o}} = \sqrt{1 + \frac{0.7}{1.0}} = 1.30 \text{ m}$$

Dónde:

**h** = Profundidad a la cual está enterrada la malla en m. h= 0.8 m.

**h<sub>o</sub>** = Profundidad de referencia de la malla y es igual a 1.0 m.

Entonces:

$$K_m = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \ln \cdot \left[ \frac{1.25^2}{16 \cdot 0.8 \cdot 0.01168} + \frac{(3+2 \cdot 0.7)^2}{8 \cdot 3 \cdot 0.01168} - \frac{0.7}{4 \cdot 0.01168} \right] + \frac{1.0}{1.3416} \cdot \ln \cdot \left( \frac{8}{\pi \cdot (2 \cdot 4 - 1)} \right)$$

$$K_m = 0.1592 \cdot \ln \cdot [60.199 + 75.4851 - 17.123] + 0.7453 \cdot -1.3858 = 0.1592 \cdot \ln(118.5611) - 0.6405$$

$$K_m = 0.12469 \text{ m}$$

**Cálculo del factor geométrico (K<sub>s</sub>) para la tensión de paso (Ec. 94).**

Para profundidades comprendidas entre 0.25 m y 2.5 m. (0.25 < h < 2.5 m)

$$K_s = \frac{1}{\pi} \cdot \left[ \frac{1}{2 \cdot h} + \frac{1}{D+h} + \frac{1}{D} (1 - 0.5^{n-2}) \right]$$

$$K_s = \frac{1}{\pi} \cdot \left[ \frac{1}{2 \cdot 0.7} + \frac{1}{1.25+0.7} + \frac{1}{1.25} (1 - 0.5^{4-2}) \right] = 0.32 \cdot [0.625 + 0.2631 + 0.04 \cdot 0.9375] = 0.5815$$

**Determinación de las tensiones reales de paso y contacto.**

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:  <b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	DOCUMENTO N°:	
	Página 21 de 23	Rev. 1

Se calcularán las tensiones de paso (**Ep**) y contacto (**Ec**) de la malla de puesta a tierra atendiendo a los coeficientes determinados anteriormente, de acuerdo con el estándar ANSI / IEEE 80-2000.

$$E_s = \frac{\rho \cdot K_s \cdot K_i \cdot I_g}{L_s}$$

Dónde:

**Ls** Longitud efectiva de los conductores enterrados, de acuerdo a la ecuación No. 93, del ANSI / IEEE Std. 80-2000.

$$L_s = 0.75 \cdot L_c + 0.85 \cdot L_R = 0.75 (160) + 0.85 (12) = 130.2 \text{ m}$$

Sustituyendo valores en la ecuación, tenemos:

$$E_s = \frac{15 \cdot 0.12469 \cdot 1.236 \cdot 10400}{130.2} = \frac{112122}{130.2} = 861.15 \text{ V}$$

El valor de tensión de paso es 861.15 V de la malla de tierra, es menor que el valor de tensión de paso máximo admisible para personas de 70 Kg. de peso (3529.2 V).

Por lo tanto el valor de tensión real de paso es correcto. Calculando la tensión de malla (Ec. 80):

$$E_M = \frac{\rho \cdot K_m \cdot K_i \cdot I_g}{L_m}$$

Dónde:

**Lm** es la longitud efectiva del conductor enterrado.

Calculando Lm mediante la fórmula 91 del ANSI / IEEE Std. 80-2000, se tiene que:

<b>CESI Y DELEGACION CAMPECHE</b>		
Descripción:  <b>MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE TIERRAS</b>	DOCUMENTO N°:	
	Página 22 de 23	Rev. 1

$$L_m = L_c + \left( 1.55 + 1.22 \cdot \frac{L_r}{\sqrt{L_x^2 + L_y^2}} \right) \cdot L_R$$

Dónde:

$L_r$  Longitud de un solo electrodo vertical de la malla, en m = 3.0 m.

$L_x$  Longitud máxima de la malla en el eje "X", en m = 10.0 m.

$L_y$  Longitud máxima de la malla en el eje "Y", en m = 10.0 m.

Por tanto:

$$L_m = 160 + \left( 1.55 + 1.22 \cdot \frac{3.0}{\sqrt{10^2 + 10^2}} \right) \cdot 12 = 126 + 1.808 \cdot 12 = 147.7 \text{ m}$$

Sustituyendo valores y calculando la tensión de malla, se tiene que:

$$E_M = \frac{15 \cdot 0.12469 \cdot 1.236 \cdot 10400}{147.7} = \frac{24042.22}{147.7} = 162.77 \text{ V}$$

El valor de tensión de malla es 162.77 V y es menor que el valor de tensión de contacto máximo admisible para personas de 70 Kg. de peso (1048.82 V).

## 7. CONCLUSIONES.

CRITERIOS DE DISEÑO	RESULTADOS OBTENIDOS	CONCLUSIONES
Resistencia de la malla menor o igual a 5 Ohms.	La resistencia de la malla es de 0.0668354 Ohms.	Cumple
El potencial de contacto en el área de la Central debe ser menor al máximo potencial de malla	En el perfil de potenciales y en los gradientes de potencial de malla se observa que no existen	Cumple

**CESI Y DELEGACION CAMPECHE**

Descripción:

**MEMORIA DE CÁLCULO  
SISTEMA DE TIERRAS**

DOCUMENTO N°:

Página 23 de 23

Rev. 1

permisible, de 1048.82 Volts.	potenciales de contacto mayores al máximo potencial de malla permitido (162.77 Volts).	
El potencial de paso en el área de la Central debe ser menor al máximo potencial de paso permisible de 3529.2 Volts.	En el perfil de potenciales se observa que no existen potenciales de paso mayores al máximo potencial de paso permitido (861.15 Volts).	Cumple

**Resumen:**

Longitud total de conductores calibre 4/0 AWG kCM =  $10 \times 8 + 10 \times 8$  m = 160 m.

Longitud total de electrodos de 5/8" = 4 piezas ( $3 \times 4 = 12$  m).

Los resultados obtenidos cumplen con los criterios de diseño previamente establecidos, por lo que se concluye que el diseño de la red de tierras es correcto.

Final del  
Documento.