



SERVICIOS DE INGENIERÍA – CESI GOMEZ  
PALACIO. MÉXICO

MEMORIA DE CÁLCULO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

---

Ref. GP\_Rev. 01

FEBRERO 2018.



RIVERO BORRELL - GUTARQS  
ARQUITECTOS

**ingenor**

ENGINEERING >  
ARCHITECTURE >  
PROJECT >

		<b>CESI GOMEZ PALACIO</b>			
Nº: <b>GP-E-MC</b>	TÍTULO: <b>MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
FECHA: <b>23/02/2018</b>					
ADJUNTO: <b>-</b>	COPIAS	<b>1</b>			

## Índice

---

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PROYECTO ELECTRICO</b>	<b>3</b>
2.1	NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES	3
2.2	Descripción del proyecto	3
<b>3</b>	<b>MEMORIA DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>4</b>
3.1	CÁLCULOS DE BAJA TENSIÓN	4
3.1.1	Caída de tensión	4
3.1.2	Intensidad máxima admisible	4
3.1.3	Cálculo de la caída de tensión	5
3.2	CALCULOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN	7
3.2.1	Calculo de las protecciones	7
3.2.2	Calculo de los conductores del circuito	8
3.2.3	Cálculo y selección de las canalizaciones del circuito	10
3.2.4	Puesta a tierra	11
3.2.5	Selección del transformador	12
3.2.6	Selección de planta eléctrica de emergencia	12
3.2.7	Sistema de protección contra tormentas	13
3.3	CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO	14
3.4	ANEXO 1: CUADROS DE CARGA	18
3.5	ANEXO 2: DIAGRAMAS UNIFILARES	21



## 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El proyecto denominado CESI GOMEZ PALACIO consiste en la construcción de unas oficinas.

El diseño eléctrico para estos niveles se realiza de tal forma que este cumpla con la norma de instalaciones eléctricas (NOM-001 SEDE 2012), y con los criterios y necesidades del cliente.

Se presenta a continuación una memoria descriptiva que se complementa con los planos de la ingeniería desarrollada para el área eléctrica.

## 2 PROYECTO ELÉCTRICO

### 2.1 NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

Para la elaboración de este documento y el plano correspondiente, se han tomado como base las siguientes Normas para la instalación eléctrica.

- NOM-001 SEDE 2012 Instalaciones Eléctricas
- NOM-013 STPS Alumbrado en estacionamientos
- NOM-007 ENER Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.
- NOM-025-STPS 2008 Condiciones de Iluminación en los Centros De Trabajo

Para la contratación del servicio con CFE se considera una acometida en media tensión con transición aérea subterránea en 13.8 kV. En el límite del predio. La cual se deberá verificar con un estudio de factibilidad de la tensión de suministro proporcionado por CFE.

### 2.2 Descripción del proyecto

Partimos de la acometida en media tensión (13.8kV) la cual llega en forma subterránea a un transformador tipo pedestal de 112.5 kVA, en el que se efectúa la reducción a un voltaje de 220V entre líneas y 127V de fase a neutro.

Posteriormente pasa a un Int. Principal, y de ahí a un tablero principal (TG) del cual se derivaran alimentadores para tableros de contactos, alumbrado, fuerza y un UPS con circuitos derivados regulados.



## 3 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

### 3.1 CÁLCULOS DE BAJA TENSIÓN

#### 3.1.1 Caída de tensión

Para el dimensionado de los cables se han utilizado los criterios de intensidad máxima admisible, caída de tensión (se han considerado unas caídas de tensión máximas del 3% para los circuitos derivados de acuerdo a la NOTA 4, del Artículo 210-19 de la NOM. En general no se debe superar el 5% de caída de tensión incluyendo alimentadores principales hasta el receptáculo más alejado

Se tendrá en cuenta la potencia prevista en cada circuito, teniendo en cuenta un factor de simultaneidad, con objeto de no sobredimensionar la instalación.

#### 3.1.2- Intensidad máxima admisible

La densidad de corriente en el conductor debe ser limitada para disminuir el calentamiento producido al circular la corriente eléctrica. Este criterio fija la máxima intensidad de corriente por el conductor.

Se aplicará para el cálculo por calentamiento lo expuesto en las tablas 310-15(d) 310-15(g) y 310-16 de la NOM y a las tablas de fabricante. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene indicada en tablas. En función de la instalación adoptada y del tipo de cable, se elegirá la tabla de intensidades máximas que hay que utilizar.

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc., que, generalmente, reducen su valor.

La distribución se realizará de tres maneras:

- En tubo en falso plafón
- En tubo empotrado en pared
- En tubo subterráneo
- En charola eléctrica tipo escalera

El tipo de tubo utilizado es:

- Tubo conduit pared gruesa para trayectorias subterráneas o embebidas en loza
- Tubo conduit pared delgada para trayectorias visibles, en plafón o embebidas en muro falso
- Liquid Tight para trayectorias finales a equipos de HVAC, salidas a luminarias y equipos especiales
- Cable forrado sin canalización para bajadas a luminarias colgantes
- Ducto cuadrado embisagrado de 6" para llegada a tableros

La capacidad de los tubos y los factores de corrección por temperatura y agrupación de conductores en el mismo tubo se han calculado de acuerdo a las tablas 10.1 y 10.4 del capítulo 4.10 de la NOM.

Para determinar la intensidad máxima que admiten los cables se aplicarán los factores reductores por agrupación correspondientes a cada tipo de instalación. Aplicando este factor de corrección a la intensidad máxima que admiten los cables, se obtiene la intensidad máxima real. Este valor se comparará con el de la intensidad nominal que va a circular por los cables para comprobar que la sección elegida es la adecuada.



La intensidad que circula por un circuito viene dada por las siguientes expresiones:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cos\varphi} \quad (\text{Circuito trifásico a 3 fases})$$

$$I = \frac{P}{2 \cdot U \cos\varphi} \quad (\text{Circuito trifásico a 2 fases})$$

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi} \quad (\text{Circuito monofásico})$$

Donde:

- P Potencia activa del consumo eléctrico que se alimenta [W]
- U Tensión de alimentación [V]:127V (monofásica)
- I Intensidad [A]
- Cos  $\varphi$  Factor de potencia

### **DESARROLLO MATEMÁTICO:**

$$I = \frac{43,806(W)}{\sqrt{3} \cdot 220(V) * (0.9)} = 127.73A$$

*(CONSIDERANDO 43.8 kW de carga demandada en TAB "F")*

Mediante este método se obtuvieron las corrientes trifásicas ubicadas en los cuadros de carga.

### **3.1.3 -Cálculo de la caída de tensión**

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por la NOM en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable, los cuales deben estar conectados a la tensión nominal para su correcto funcionamiento. Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud.

Este método permite limitar la caída de tensión acumulada en toda la instalación, fijando unas caídas de tensión máximas del 3% para los circuitos derivados de acuerdo a la NOTA 4, del Artículo 210-19 de la NOM y del 5 % para la caída de tensión total acumulada del receptáculo más alejado. Estos valores han de mantenerse desde el origen de la instalación, es decir, desde el transformador. Para el cálculo de la sección por caída de tensión, se utilizarán las siguientes fórmulas:

Para el cálculo de la caída de tensión en las líneas de alimentación se han empleado las siguientes fórmulas:



$$\Delta U(\%) = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot L}{SU} \cdot 100 \quad (\text{Sistema trifásico})$$

$$\Delta U(\%) = \frac{4 \cdot I \cdot L}{SU} \cdot 100 \quad (\text{Sistema monofásico})$$

Donde:

- $\Delta U$  Caída de tensión [%]
- U Tensión nominal
- L Longitud del cable, sólo ida [m]
- I Intensidad [A]
- S Sección transversal del conductor (mm<sup>2</sup>)

#### **DESARROLLO MATEMÁTICO:**

$$\Delta U(\%) = \frac{4 * 5.67(A) * 10(m)}{127(V) * 5.26(mm)} = 0.34\%$$

*(CAIDA DE TENSIÓN MONOFÁSICA DEL CIRCUITO "A-1" EN TAB "A")*

Mediante este método se obtuvieron las caídas de tensión trifásica y monofásica para los cuadros de carga mostrados en el anexo correspondiente.



## 3.2 CÁLCULOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

Para realizar dicho cálculo se debe tomar en cuenta primero los tipos de carga incluidos en la instalación, siendo los que muestran las siguientes tablas:

DESCRIPCIÓN	CONSUMO (W)	VOLTAJE DE TRABAJO (V)
CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	162	127
CONTACTO DE CON FALLA A TIERRA	162	127

La instalación de iluminación y contactos general parte del tablero “A” (TAB “A”), que a su vez este se deriva del general (TG). Los datos de cada uno de ellos se consideran en los cuadros de carga.

### 3.2.1-Cálculo de las protecciones

Para el cálculo de las protecciones termomagnéticas se calculará primero la corriente nominal, para lo cual se utilizara la siguiente formula:

$$I = \frac{P}{U \cdot \text{Cos}\varphi} * 1.25 \quad (\text{Circuito monofásico})$$

Dónde:

- P Potencia activa del consumo eléctrico que se alimenta [W]
- U Tensión de alimentación [V]:127V(monofásica)
- I Intensidad [A]
- Cos  $\varphi$  Factor de potencia

El valor del factor de potencia se utilizará en 0.9 debido al tipo de cargas mayormente resistivos.

Y el valor de la corriente de protección se obtiene mediante la multiplicación de la corriente nominal por un factor de 1.25, posterior a esto se selecciona la protección con el valor comercial inmediato superior a la corriente nominal obtenida.

#### DESARROLLO MATEMÁTICO:

$$I = \frac{43,806(W)}{\sqrt{3} \cdot 220(V) * (0.9)} * 1.25 = 199.58A$$

PROTECCIÓN COMERCIAL DE 3 x 200AM, 200AD

*(CORRIENTE PARA LA SELECCIÓN DE EL TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DEL TAB “F”)*

Mediante este método se obtuvieron las corrientes trifásicas para la selección de los tableros mostrados en los cuadros de carga.



$$I = \frac{648(W)}{127(V) * 0.9} * 1.25 = 8.86A$$

PROTECCIÓN DE 1 x 15A

(CORRIENTE DEL CIRCUITO “A-1” EN TAB “A” y SU TERMOMAGNÉTICO)

Mediante este método se obtuvieron las corrientes monofásicas para la selección de termomagnéticos ubicadas en los cuadros de carga mostrados en el anexo correspondiente.

**3.2.2-Cálculo de los conductores del circuito**

Para el cálculo y selección de los equipos se deberá plantear primero que el requerimiento de la instalación será la utilización de cableado de cobre, con calibre mínimo 12 AWG, aislamiento tipo THHN o THWN para 90°C y 600 volts.

A continuación se deberá seleccionar de la tabla 310-15(b)(16) de la NOM-SEDE-2012 (mostrada a continuación) basándose en los valores de corriente nominal calculados en el apartado anterior la ampacidad del conductor a utilizar.

Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C\*

Tamaño o designación		Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310-104(a)]					
		90 °C	75 °C	90 °C	80 °C	75 °C	90 °C
mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	TIPOS RHW, THHW, THHW-L3, THW, THW-L3, THWN, XHHW, USE, ZW		TIPOS RHW-2, THHN, THHW, THHW-L3, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2		TIPOS SA, S18, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2	
		COBRE			ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE		
0.824	18 <sup>™</sup>	—	—	14	—	—	—
1.31	16 <sup>™</sup>	—	—	18	—	—	—
2.08	14 <sup>™</sup>	15	20	25	—	—	—
3.31	12 <sup>™</sup>	20	25	30	—	—	—
5.26	10 <sup>™</sup>	30	35	40	—	—	—
8.37	8	40	50	55	—	—	—
13.3	6	55	65	75	40	50	55
21.2	4	70	85	95	55	65	75
26.7	3	85	100	115	65	75	85
33.6	2	95	115	130	75	90	100
42.4	1	110	130	145	85	100	115
53.49	1/0	125	150	170	100	120	135
67.43	2/0	145	175	195	115	135	150
85.01	3/0	165	200	225	130	155	175
107.2	4/0	195	230	260	150	180	205
127	250	215	255	290	170	205	230
152	300	240	285	320	195	230	260
177	350	260	310	350	210	250	280
203	400	280	335	380	225	270	305
253	500	320	380	430	260	310	350
304	600	350	420	475	285	340	385
355	700	385	460	520	315	375	425
380	750	400	475	535	320	385	435
405	800	410	490	555	330	395	445
456	900	435	520	585	355	425	480
507	1000	455	545	615	375	445	500
633	1250	495	590	665	405	485	545
760	1500	525	625	705	435	520	585
887	1750	545	650	735	455	545	615
1013	2000	555	665	750	470	560	630





Posteriormente se deberá verificar que los valores de ampacidad de los conductores cumplan con los parámetros de porcentaje de caída de tensión requeridos en la NOM-001-SEDE-2012, que indican no deberá ser un valor mayor al 3% en circuitos derivados y no más del 5% desde la acometida hasta la carga.

**Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C\***

Tamaño o designación		Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310-104(a)]					
		60 °C	75 °C	80 °C	80 °C	75 °C	90 °C
mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	TIPOS TW, UF	TIPOS RHW, THHW, THHW-L3, THW, THW-L3, THWN, XHHW, USE, ZW	TIPOS TB3, SA, S18, FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THHW- L3, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW- 2, ZW-2	TIPOS UF	TIPOS RHW, XHHW, USE	TIPOS SA, S18, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2
0.824	18 <sup>+</sup>	—	—	14	—	—	—
1.31	16 <sup>+</sup>	—	—	18	—	—	—
2.08	14 <sup>+</sup>	15	20	25	—	—	—
3.31	12 <sup>+</sup>	20	25	30	—	—	—
5.26	10 <sup>+</sup>	30	35	40	—	—	—
8.37	8	40	50	55	—	—	—
13.3	6	55	65	75	40	50	55
21.2	4	70	85	95	55	65	75
26.7	3	85	100	115	65	75	85
33.6	2	95	115	130	75	90	100
42.4	1	110	130	145	85	100	115
53.49	1/0	125	150	170	100	120	135
67.43	2/0	145	175	195	115	135	150
85.01	3/0	165	200	225	130	155	175
107.2	4/0	195	230	260	150	180	205
127	250	215	255	290	170	205	230
152	300	240	285	320	195	230	260
177	350	260	310	350	210	250	280
203	400	280	335	380	225	270	305
253	500	320	380	430	260	310	350
304	600	350	420	475	285	340	385
355	700	385	460	520	315	375	425
380	750	400	475	535	320	385	435
405	800	410	490	555	330	395	445
456	900	435	520	585	355	425	480
507	1000	455	545	615	375	445	500
633	1250	495	590	665	405	485	545
760	1500	525	625	705	435	520	585
887	1750	545	650	735	455	545	615
1013	2000	555	665	750	470	560	630



### 3.2.3 Cálculo y selección de las canalizaciones de circuito

Se utilizará por normatividad del edificio como conducción principal tubería metálica tipo conduit, según lo referido en la tabla 1 a 4 del capítulo 10 de la NOM-001-SEDE-2012, mostradas a continuación, el dimensionamiento de la tubería se realizará como sigue.

CONDUCTORES												
Tipo	Tamaño o designación		Designación métrica (Tamaño comercial)									
	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	16 (½)	21 (¾)	27 (1)	35 (1¼)	41 (1½)	53 (2)	63 (2½)	78 (3)	91 (3½)	103 (4)
RHH* RHW* RHW-2* THHW, THW THW-2	8.37	8	1	4	6	10	14	24	42	63	83	106
RHH, RHW, RHW-2 TW, THW, THHW, THW-2	13.3	6	1	3	4	8	11	18	32	48	63	81
	21.2	4	1	1	3	6	8	13	24	36	47	60
	26.7	3	1	1	3	5	7	12	20	31	40	52
	33.6	2	1	1	2	4	6	10	17	26	34	44
	42.4	1	1	1	1	3	4	7	12	18	24	31
	53.5	1/0	0	1	1	2	3	6	10	16	20	26
	67.4	2/0	0	1	1	1	3	5	9	13	17	22
	85.0	3/0	0	1	1	1	2	4	7	11	15	19
	107	4/0	0	0	1	1	1	3	6	9	12	16
	127	250	0	0	1	1	1	3	5	7	10	13
	152	300	0	0	1	1	1	2	4	6	8	11
	177	350	0	0	0	1	1	1	4	6	7	10
	203	400	0	0	0	1	1	1	3	5	7	9
	253	500	0	0	0	1	1	1	3	4	6	7
	304	600	0	0	0	1	1	1	2	3	4	6
	355	700	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5
	380	750	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5
405	800	0	0	0	0	1	1	1	3	3	5	
456	900	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	
507	1000	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	
633	1250	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	
760	1500	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	
THHN, THWN, THWN-2	2.08	14	12	22	35	61	84	138	241	364	476	608
	3.31	12	9	16	26	45	61	101	176	266	347	443
	5.26	10	5	10	16	28	38	63	111	167	219	279
	8.37	8	3	6	9	16	22	36	64	96	126	161
	13.3	6	2	4	7	12	16	26	46	69	91	116



### 3.2.4-Puesta a tierra

El calibre del conductor de puesta a tierra será seleccionada de acuerdo a la tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 tomando en cuenta la protección del circuito de alimentación principal, mostrada a continuación:

**Tabla 250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos**

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc., sin exceder de: (amperes)	Tamaño			
	Cobre		Cable de aluminio o aluminio con cobre	
	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil
15	2.08	14	—	—
20	3.31	12	—	—
60	5.26	10	—	—
100	8.37	8	—	—
200	13.30	6	21.20	4
300	21.20	4	33.60	2
400	33.60	2	42.40	1
500	33.60	2	53.50	1/0
600	42.40	1	67.40	2/0
800	53.50	1/0	85.00	3/0
1000	67.40	2/0	107	4/0
1200	85.00	3/0	127	250
1600	107	4/0	177	350
2000	127	250	203	400
2500	177	350	304	600
3000	203	400	304	600
4000	253	500	380	750
5000	355	700	608	1200
6000	405	800	608	1200

Los calibres seleccionados se muestran en los cuadros de carga en el anexo correspondiente



### **3.2.5-SELECCION DE TRANSFORMADOR**

El transformador se designara con respecto a la carga demandada y la ubicación asignada para la subestación, la cual será interior en planta de estacionamiento.

Carga demandada: **78.580 kVA**

Para cumplir con los criterios de CFE en los que el transformador debe estar entre el 90% y el 60% de demanda, se le aplicara un factor del 15% adicional a la carga demandada para seleccionar el transformador

$$78.580 \text{ kVA} \times 1.15 = 90.367 \approx 112.5\text{kVA}$$

Transformador tipo pedestal, para uso exterior de 112.5kVA

### **3.2.6-SELECCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA**

Para este proyecto no se respaldara la carga con planta de emergencia.

### **3.2.7-SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA TORMENTAS ELÉCTRICAS**

Principalmente se analizara la necesidad de un sistema contra tormentas como lo indica en la **NMX-J-549-ANCE-2005**, por medio de la siguiente formula y tabla extraída de dicha norma.

$$N_o=N_g \times A_e \times 10^{-6}$$

Donde:

$N_o$ = Frecuencia promedio anual de rayos a una estructura.

$N_g$ = Densidad promedio anual de rayos a tierra

$A_e$ = Area equivalente de captura en  $m^2$




**TABLA 1.- Frecuencia media anual permitida de rayos directos sobre estructuras comunes**

Estructuras comunes	Efectos de las tormentas eléctricas	Frecuencia (N <sub>2</sub> )
Residencia	Daño a instalación eléctrica, equipo y daños materiales a la estructura. Daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia del rayo o sobre su trayectoria a tierra.	0,04
Granja	Riesgo principal de incendio y potenciales de paso. Riesgo secundario derivado de la pérdida de suministro eléctrico provocando posibles desperfectos por falla de controles de ventilación y de suministro de alimentos para animales.	0,02
Tanques de agua elevados: metálicos. Concreto con elementos metálicos salientes.	Daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia del rayo o sobre su trayectoria a tierra, así como posibles daños al equipo de control de flujo de agua.	0,04
Edificios de servicios tales como: Aseguradoras, centros comerciales, aeropuertos, puertos marítimos, centros de espectáculos, escuelas, estacionamientos, centros deportivos, estaciones de autobuses, estaciones de trenes, estaciones de tren ligero o metropolitano.	Daño a las instalaciones eléctricas y pánico. Falla de dispositivos de control, por ejemplo alarmas. Pérdida de enlaces de comunicación, falla de computadoras y pérdida de información.	0,02
Hospital Asilo Reclusorio	Falla de equipo de terapia intensiva. Daño a las instalaciones eléctricas y pánico. Falla de dispositivos de control, por ejemplo alarmas. Pérdida de enlaces de comunicación, falla de computadoras y pérdida de información.	0,02
Industria tales como: Máquinas herramientas, ensambladoras, textil, papelera, manufactura, almacenamiento no inflamable, fábrica de conductores, fábrica de electrodomésticos, armado equipo de cómputo, muebles, artefactos eléctricos, curtidurías, agrícola, cementeras, caleras, laboratorios y plantas bioquímicas, potabilizadoras.	Efectos diversos dependientes del contenido, variando desde menor hasta inaceptable y pérdida de producción.	0,01
Museos y sitios arqueológicos	Pérdida de vestigios culturales irremplazables	0,02
Edificios de telecomunicaciones Véase nota	Interrupciones inaceptables, pérdidas por daños a la electrónica, altos costos de reparación y pérdidas por falta de continuidad de servicio.	0,02

**NOTAS**

- 1 Para cualquier estructura común debe evaluarse el nivel de riesgo en función de su localización, densidad, altura y área equivalente de captura, para decidir la protección.
- 2 Para estructuras en zonas con **densidad de rayos a tierra** mayor a 2, y si el techo de la construcción es de material inflamable (madera o paja), debe instalarse un SEPTE.

Para conocer la densidad promedio anual de rayos a tierra en la zona donde se instalara dicho sistema, se extrae la zona de un mapa de nivel isoceráunico de la república mexicana.

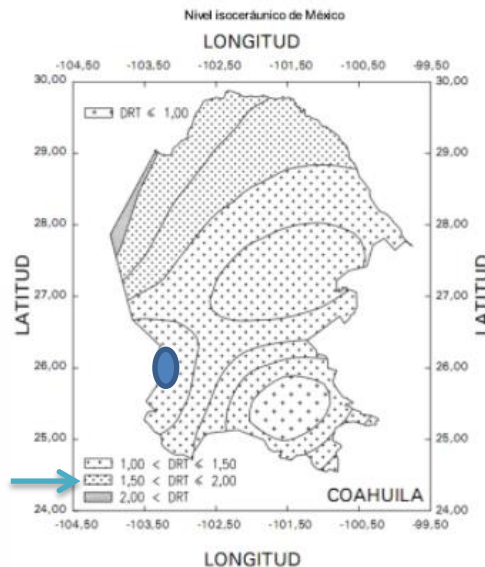




Por ultimo para conocer el área equivalente de captura, se requiere la siguiente formula y datos.

$$A_e = ab + 6h_e(a+b) + 9\pi h_e^2$$

En donde:

- $A_e$       área equivalente de captura en  $m^2$
- $a$         longitud de uno de los lados de la estructura en m
- $b$         longitud del otro lado de la estructura en m
- $h_e$       es la altura equivalente de la estructura

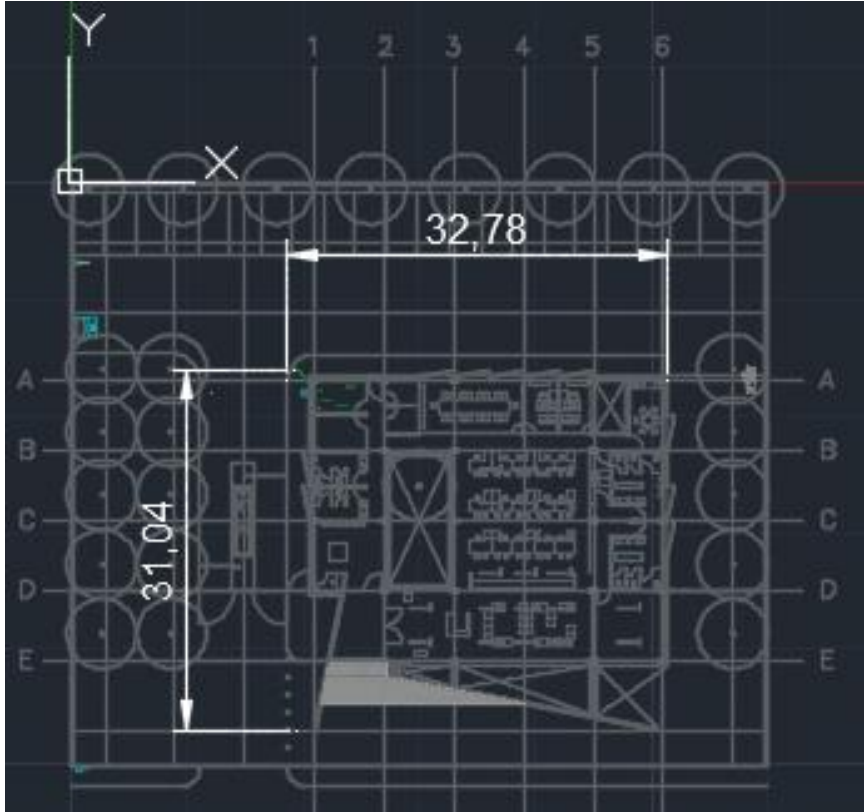

Sustituyendo los valores en la formula.

$$A_e = (31 \times 33) + ((6 \times 7.8)(31+33)) + (9\pi \times 7.8^2) = 5758.41 \text{ m}^2$$

Sustituyendo en formula:

$$N_o = N_g \times A_e \times 10^{-6}$$

$$N_o = 2 \times 5748 \times 10^{-6} = 0.01151$$

Como podemos observar en la tabla 1 de la NMX-J-549, para edificios de servicios el valor mínimo es 0.02, por lo tanto estamos por debajo de la frecuencia media anual permitida.

Con esto demostramos que el pararrayos no es necesario para este proyecto.



### 3.3-CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO

#### LADO ALTA TENSIÓN

Capacidad Transformador 112.5 kVA      Voltaje entre fases 13.2 kV

$$\text{Corriente nominal: } I = \frac{112.5 \text{ kVA}}{(\sqrt{3})(13.2 \text{ kV})} = 4.92 \text{ A}$$

$$\text{Capacidad de fusibles: } = < 3 I_n = 3 * (4.92) = 14.76 \text{ A} \approx \mathbf{10 \text{ A}}$$

#### LADO BAJA TENSIÓN

Capacidad Transformador 112.5 kVA      Voltaje entre fases 220 V

$$\text{Corriente nominal: } I = \frac{112.5 \text{ kVA}}{(\sqrt{3})(0.220 \text{ kV})} = 295.24 \text{ A}$$

Capacidad de Interruptor Termomagnético = **3x300 A**

Temperatura ambiente= 30°C    Factor de Temperatura= **1.0**,    Factor de agrupamiento= **1.0**

Conductor seleccionado= 1xF-350 kcmil.    Capacidad de corriente= 310 A.

Capacidad de corriente corregida:

$$I_{\text{corregida}} = I_n * F.A.* F.T. = 310 \text{ A} * 1.0 * 1.0 = \mathbf{310 \text{ A}}$$

$$I_{\text{corregida}} > I_{\text{termomagnético}}$$

Por lo tanto, se selecciona 3-350 kcmil y 1N-350 kcmil, como alimentadores.

**Conductor de electrodo a tierra:** El tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra en la acometida no debe ser menor al dado en la Tabla 250-66 de la NOM-001-SEDE-2012.



**Tabla 250-66.- Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna**

Tamaño del mayor conductor de entrada a la acometida o área equivalente para conductores en paralelo <sup>a</sup>				Tamaño del conductor al electrodo de puesta a tierra			
Cobre		Aluminio		Cobre		Aluminio <sup>b</sup>	
mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil
33.6 o menor	2 o menor	53.50 o menor	1/0 o menor	8.37	8	13.3	6
42.4 o 53.5	1 o 1/0	67.40 o 85.00	2/0 o 3/0	13.3	6	21.2	4
67.4 o 85.0	2/0 o 3/0	107 o 127	4/0 o 250	21.2	4	33.6	2
Más de 85.0 a 177	Más de 3/0 a 350	Más de 127 a 253	Más de 250 a 500	33.6	2	53.5	1/0
Más de 177 a 304.0	Más de 350 a 600	Más de 253 a 456	Más de 500 a 900	53.5	1/0	85.0	3/0
Más de 304 a 557.38	Más de 600 a 1100	Más de 456 a 887	Más de 900 a 1750	67.4	2/0	107	4/0
Más de 557.38	Más de 1100	Más de 887	Más de 1750	85.0	3/0	127	250

Por lo tanto para el conductor **350 kcmil en cobre**, se selecciona el calibre **1/0 AWG en cobre**, como conductor al electrodo de puesta tierra.

**Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos.**

Los conductores de puesta a tierra de equipos no deben ser de tamaño menor a los mostrados en la Tabla 250-122.

**Tabla 250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos**

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc., sin exceder de: (amperes)	Tamaño			
	Cobre		Cable de aluminio o aluminio con cobre	
	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil	mm <sup>2</sup>	AWG o kcmil
15	2.08	14	—	—
20	3.31	12	—	—
60	5.26	10	—	—
100	8.37	8	—	—
200	13.30	6	21.20	4
300	21.20	4	33.60	2
400	33.60	2	42.40	1
500	33.60	2	53.50	1/0
600	42.40	1	67.40	2/0
800	53.50	1/0	85.00	3/0
1000	67.40	2/0	107	4/0
1200	85.00	3/0	127	250
1600	107	4/0	177	350
2000	127	250	203	400
2500	177	350	304	600
3000	203	400	304	600
4000	253	500	380	750
5000	355	700	608	1200
6000	405	800	608	1200





Por lo tanto, para la protección termomagnética de **300 A** se requiere un conductor de puesta a tierra calibre **4 AWG** en cobre.

**Corrientes de cortocircuito.**

$$I_{cc\ sim} = \frac{I_{nominal}}{Z} \quad I_{cc\ asim} = 1.25 * I_{cc\ sim}$$

<b>Capacidad Transformador</b>	<u>112.5</u>	kVA	
Corriente nominal	<u>295.24</u>	A	Z = <u>3.00</u> %
I cc sim =	<u>9,841.49</u>	A	Corriente asimétrica <u>12,301.86</u> A

**CONCLUSIONES:**

Debido a que no se cuenta con el dato preciso de la corriente de corto circuito en el punto de conexión por la compañía suministradora, se considera un valor promedio para realizar nuestro cálculo, el cual será de 10,000 A.

De acuerdo a nuestra carga conectada se cuenta con una corriente de 295 A, alimentada por transformador de 112.5 KVA a 13.8 KV – 220/127V. Para corroborar nuestro cálculo de manera práctica se toma el valor de la corriente nominal la cual es de 295 A y se multiplica por 5.

Obteniendo un valor de 1,475 A la cual es el valor de corriente de corto circuito de nuestra carga, adicionalmente se le suma el valor de corriente de corto circuito promedio de la compañía suministradora la cual será de 10,000 A.

Nuestro resultado obtenido es de 11,475 A o 11.5 kA este valor es la corriente de corto circuito total. Al realizar una comparación de este resultado con el obtenido previamente de manera matemática, concluimos que el valor de corriente de corto circuito es muy parecido ubicándose en un rango de los 9.8 kA y los 12.3 kA.



### 3.4-ANEXO 1: CUADROS DE CARGA

PROYECTO:		INFONAVIT CESI GOMEZ PALACIO		LOCALIZACIÓN:		CUARTO ELÉCTRICO		TRANSFORMADOR SELECCIONADO:		112.50 KVA																												
DESCRIPCIÓN:		TABLERO GENERAL		TAG:		TG1		FACTOR DE OCUPACIÓN:		69.85%																												
SISTEMA:		3F-4H, 220/127 V		TABLERO SELECCIONADO:		LA400M8B		INTERRUPTOR GENERAL:		300 AMPS																												
CORRIENTE INSTALADA (A):												210.10																										
VA	POLO			ALUM. Y CONT.	EQUIPOS. SERVICIOS	UPS	FP	POTENCIA INSTALADA	FACTOR DE DEMANDA	POTENCIA DEMANDADA	V	I (INSTALADA)		I (DEMANDADA)	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	MONTADOR	CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	POTENCIA														
	A	B	C									FA	FT 30°C				A	m						AWG ó Kcmil	e%	AWG	FA	FB	FC									
W				10,244	43,806	18,000		W	F.D.	W	V	A	A	A	A																							
CTO.																																						
UPS	1	3	5			1	0.9	18,000	1.00	18,000	220	52.49	52.49	82.01	3	x	90	A	0.80	1.00	65.61	10		2			0.35		8			6000	6000	6000				
TAB A	7	9	11	1			0.9	10,244	0.87	8,916	220	29.87	26.00	40.62	3	x	50	A	0.80	1.00	32.50	10		6			0.39		10			3415	3415	3415				
TAB F	8	10	12		1		0.9	43,806.0	1.00	43,806	220	127.73	127.73	199.58	3	x	200	A	0.80	1.00	159.67	10		250			0.29		6			14602	14602	14602				
W																																						
VA																																				24017	24017	24017

	W	VA
CARGA INSTALADA	72050.0	80055.6
CARGA DEMANDADA	70721.6	78579.6
CARGA FUTURA TOTAL	74257.68	82508.53

	FACTOR DE DEMANDA	DESBALANCEO
	0.98	0.00%

PROYECTO:		INFONAVIT PROYECTO CESI GOMEZ PALACIO		LOCALIZACIÓN:		CUARTO ELÉCTRICO CESI																																		
DESCRIPCIÓN:		TABLERO DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y FAN & COIL		TAG TAB "A"		TABLERO SELECCIONADO:		NQ304L100F																																
SISTEMA:		3F-4H, 220/120 V		CORRIENTE TOTAL:		29.87		VIENE DE:																																
VIENE DE:		TG-1																																						
EQUIPO	CONTACTO DUPLEX 127 V	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	FP	POTENCIA INSTALADA	FACTOR DE DEMANDA	POTENCIA DEMANDADA	V	I	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	CALIBRE	SECCIÓN	CAÍDA DE TENSIÓN	POTENCIA																
																	AGRUPAM ENTO	TEMPERATURA DE 30°C						A	m	AWG	mm²	e%	FA	FB	FC									
VA	180	5	10	39	52	89	24	78		W		W	V	A	A																									
W	162	5	9	35	47	80	22	70																																
CTO. (POLO)																																								
A1 (1)	5								0.9	810	0.80	648	127	5.67	8.86	1	x	15	A	0.80	1.00	7.09	10	10	5.26	0.34	810													
A2 (2)	8								0.9	1,296	0.80	1,037	127	9.07	14.17	1	x	15	A	0.80	1.00	11.34	28	10	5.26	1.52	1296													
A3 (3)	6								0.9	972	0.80	778	127	6.80	10.63	1	x	15	A	0.80	1.00	8.50	50	10	5.26	2.04			972											
A4 (4)	10								0.9	1,620	0.80	1,296	127	11.34	17.72	1	x	20	A	0.80	1.00	14.17	30	10	5.26	2.04			1620											
A5 (5)	6								0.9	972	0.80	778	127	6.80	10.63	1	x	15	A	0.80	1.00	8.50	33	10	5.26	1.34			972											
A6 (6)	6								0.9	972	0.80	778	127	6.80	10.63	1	x	15	A	0.80	1.00	8.50	50	10	5.26	2.04			972											
A7 (7)			2	9	5			1	0.9	590	1.00	590	127	5.16	8.07	1	x	15	A	0.80	1.00	6.45	30	12	3.31	1.47	590													
A8 (8)				20					0.9	700	1.00	700	127	6.12	9.57	1	x	15	A	0.80	1.00	7.66	30	12	3.31	1.75	700													
A9 (9)			2	3					0.9	123	1.00	123	127	1.08	1.68	1	x	15	A	0.80	1.00	1.35	30	12	3.31	0.31			123											
A10 (10)				1		6	7		0.9	669	1.00	669	127	5.85	9.15	1	x	15	A	0.80	1.00	7.32	30	12	3.31	1.67			669											
A11 (11)								3	0.9	210	1.00	210	127	1.84	2.87	1	x	15	A	0.80	1.00	2.30	35	12	3.31	0.61			210											
A12 (12)						15	5		0.9	1,310	1.00	1,310	127	11.46	17.91	1	x	20	A	0.80	1.00	14.33	1	12	3.31	0.11			1310											
CANTIDAD	41	0	4	33	5	21	13	3	0	0																														
W	7,380	0	36	1,155	235	1,680	286	210	0	0																														
VA	6,642	0	40	1,283	261	1,867	318	233	0	0																												3396	3384	3464

	W	VA
POTENCIA INSTALADA	10244.00	11382.22
POTENCIA DEMANDADA	8915.60	9906.22
CARGA FUTURA TOTAL	9361.38	10401.53

	FACTOR DE DEMANDA GENERAL	DESBALANCEO
	0.87	2.31%



PROYECTO:		INFONAVIT CESI GOMEZ PALACIO					LOCALIZACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO CESI																		
DESCRIPCIÓN:		CENTRO DE CARGA ENERGÍA REGULADA					TAG: TAB "R"																		
SISTEMA:		3F-4H, 220/120 V					TABLERO SELECCIONADO: NQ304L100F																		
VIENE DE:		TG1					CORRIENTE TOTAL: 44.17																		
EQUIPO	CONTACTO DUPLEX 127 V	L1	L3	L2	CONTACTO SENCILLO CCTV	EQUIPO IT (POR OTROS)*	FACTOR DE POTENCIA	POTENCIA INSTALADA	FACTOR DE DEMANDA	POTENCIA DEMANDADA	V	I	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	CALIBRE	SECCIÓN	CAÍDA DE TENSIÓN	POTENCIA			
VA	180	5	13	10	89	2,778									AGRUPAM NTO	TEMPERATURA DE 30°C	A	m	AWG	mm²	e%	FA	FB	FC	
W	162	4.5	12	9	80	2,500	F.P.	W	F.D.	W			A												
CTO. (POLO)																									
R1 (1)	7						0.9	1,134	0.80	907	127	7.94	12.40	1 x 15	A	0.80	1.00	9.92	28	10	5.26	1.33	1134		
R2 (2)	6						0.9	972	0.80	778	127	6.80	10.63	1 x 15	A	0.80	1.00	8.50	40	10	5.26	1.63	972		
R3 (3)	8						0.9	1,296	0.80	1,037	127	9.07	0.00	1 x 15	A	0.80	1.00	0.00	30	10	5.26	1.63		1296	
R4 (4)	5						0.9	810	0.80	648	127	5.67	8.86	1 x 15	A	0.80	1.00	7.09	15	10	5.26	0.64		810	
R5 (5)	5						0.9	810	0.80	648	127	5.67	8.86	1 x 15	A	0.80	1.00	7.09	25	10	5.26	1.06		810	
R6 (6)		11	4	3			0.9	125	1.00	125	127	1.09	1.70	1 x 15	A	0.80	1.00	1.36	50	12	3.31	0.65			125
R7 (7)					5		0.9	400	0.60	240	127	2.10	3.28	1 x 15	A	0.80	1.00	2.62	50	10	5.26	0.79	400		
R8 DISP																							0		
R9 (9)					6		0.9	480	0.80	384	127	3.36	5.25	1 x 15	A	0.80	1.00	4.20	50	10	5.26	1.26		480	
R10 DISP																							0		
R11 (11)	10						0.9	1,620	0.60	972	127	14.17	22.15	1 x 30	A	0.80	1.00	17.72	25	10	5.26	2.65		1620	
R12 DISP																									
R13 (13,15)						1	0.9	2,500	0.80	2,000	220	12.63	15.78	2 x 20	A	0.80	0.96	16.44	15	10	5.26	0.74	1250	1250	
R14 (17,19)						1	0.9	2,500	0.80	2,000	220	12.63	15.78	2 x 20	A	0.80	0.96	16.44	15	10	5.26	0.74	1250	1250	
R15 (21,23)						1	0.9	2,500	0.80	2,000	220	12.63	15.78	2 x 20	A	0.80	0.96	16.44	15	10	5.26	0.74		1250	
CANTIDAD																									
W	7,380	50	48	27	880	7,500																			
VA	6,642	55	53	30	978	8,333																		5006 5086 5055	

POTENCIA INSTALADA	W	VA	VA	FACTOR DE DEMANDA GENERAL	0.77
	15146.50	16829.44	16829.44	DESBALANCEO=	1.57%
POTENCIA DEMANDADA	11738.10	13042.33	13042.33		
CARGA FUTURA TOTAL	12325.005	13694.45	13694.45		

PROYECTO:		INFONAVIT CESI GOMEZ PALACIO					LOCALIZACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO																	
DESCRIPCIÓN:		ALIMENTADOR DE UPS					UBICACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO																	
SISTEMA:		3F-4H, 220/127 V					UPS SELECCIONADO: 20 kVA																	
		CORRIENTE INSTALADA: 52.5																						
	POLO	ALUM. Y CONT.	FP	POTENCIA INSTALADA	FD	POTENCIA DEMANDADA	V	I (INSTALADA)	I (DEMANDADA)	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	ALIMENTADORES	SECCIÓN	CAÍDA DE TENSIÓN	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	POTENCIA			
VA	FASE	20,000		W		W	V	A	A	A		AGRUPAM IENTO	TEMPERATURA DE 30°C	A	m	AWG ó Kcmil	mm²	e%	AWG	AWG	FA	FB	FC	
W	A B C	18,000																						
CTO.																								
TAB R	1 3 5	1	0.9	18,000	1.00	18,000	220	52.49	52.49	82.01	3 x 90	A	0.80	1.00	65.61	10	2	33.62	0.35	2/0	10	6000	6000	6000
CANTIDAD																								
W																								
VA																								6000 6000 6000

CARGA INSTALADA	W	VA	FACTOR DE DEMANDA	1.00
	18000.0	20000.0	DESBALANCEO	0.00%
CARGA DEMANDADA	18000.0	20000.0		
CARGA FUTURA TOTAL	18900	21000.00		



PROYECTO: INFONAVIT CESI GOMEZ PALACIO LOCALIZACIÓN: CUA																																																			
DESCRIPCIÓN: TABLERO DE EQUIPOS DE FUERZA (H/VAC ETAG: TAB 'F'																																																			
SISTEMA: 3F-4H, 220/127 V TABLERO SELECCIONADO: NF424L225F																																																			
CORRIENTE INSTALADA (A): 127.74																																																			
CTO.	DESCRIPCIÓN	POLO			BOMBA HIDRAULICA (SHP X2)	UCM	VE	UP	VE-	UCM + F&C	UCM + F&C	UCM	UCM	F&C	F&C	F&C	F&C	F&C	FP	POTENCIA INSTALADA	FD	POTENCIA DEMANDADA	I (INSTALADA)	I (DEMANDADA)	CORRIENTE DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	FACTORES DE CORRECCIÓN		le	LONGITUD	ALIMENTACIONES	CÁDADA DE TENSION	CONDUCTOR DEL NEUTRO	CONDUCTO R DE PUESTA A TIERRA	POTENCIA																
		AGRU PAM EN TO	TEMPERATU RA DE 30°C	AWG ó Kcmil																							e%	AWG							AWG	FA	FB	FC													
F1	CTO.	1	3	5															W		W	V	A	A	A																										
F2	DISP	1	3	5																																															
F3	B. HIDRAULICA	2	4	6	1														0.9	2.238	1.00	2.238	220	6.53	6.53	10.20	3 x 20	A	0.80	1.00	8.16	45	10	0.83	10	10	10	746	746	746											
F4	UCM + F&C 01	7	9			1													0.9	3.280	1.00	3.280	220	16.57	16.57	25.88	2 x 30	A	0.80	1.00	20.71	45	10	2.44	10	10	1640	1640													
F5	UCM + F&C 02	8	10							1									0.9	1.650	1.00	1.650	220	8.33	8.33	13.02	2 x 15	A	0.80	1.00	10.42	45	10	1.23	10	10	825	825													
F6	UCM + F&C 03	13	11							1									0.9	1.660	1.00	1.660	220	8.38	8.38	13.10	2 x 15	A	0.80	1.00	10.48	45	10	1.23	10	10	830		830												
F7	UCM + F&C 04	14	12							1									0.9	5.205	1.00	5.205	220	28.29	28.29	41.07	2 x 50	A	0.80	1.00	32.86	45	8	2.58	8	10	2603		2603												
F8	UCM + F&C 05	15	17								1								0.9	1.145	1.00	1.145	220	5.78	5.78	9.04	2 x 15	A	0.80	1.00	7.23	45	10	0.85	10	10	573	573													
F9	UCM + F&C 06	16	18								1								0.9	1.145	1.00	1.145	220	5.78	5.78	9.04	2 x 15	A	0.80	1.00	7.23	45	10	0.85	10	10	573	573													
F10	UCM + F&C 07	19	21									1							0.9	3.890	1.00	3.890	220	19.65	19.65	30.70	2 x 40	A	0.80	1.00	24.56	45	10	2.89	10	10	1945	1945													
F11	VE 01.02			23					2										0.9	448	1.00	448	127	3.92	3.92	6.12	1 x 15	A	0.80	1.00	4.90	45	10	1.00	10	10															
F12	VE 03.04			24			2												0.9	720	1.00	720	127	6.30	6.30	9.84	1 x 15	A	0.80	1.00	7.87	45	10	1.61	10	10															
F13	UP-01	25	27	29				1											0.9	18.000	1.00	18.000	220	52.49	52.49	82.01	3 x 90	A	0.80	1.00	65.61	45	2	1.26	2	10	6000	6000	6000												
F14	UCM + F&C 08	26	28								1								0.9	1.145	1.00	1.145	220	5.78	5.78	9.04	2 x 15	A	0.80	1.00	7.23	45	10	0.85	10	10	573	573													
F15	UCM + F&C 09	33	35			1													0.9	3.280	1.00	3.280	220	16.57	16.57	25.88	2 x 30	A	0.80	1.00	20.71	45	10	2.44	10	10	1640	1640													
CANTIDAD					1	2	2	1	2	2	1	3	1	3	1	1	1	3																																	
W					2,238	5,900	720	18,000	448	3,040	4,750	3,075	3,560	990	130	140	455	360																																	
VA					2,487	6,556	800	20,000	498	3,378	5,278	3,417	3,956	1,100	144	156	506	400																																	

2.89

W	VA
43996.0	48673.3
CARGA DEMANDADA	43996.0
CARGA DEMANDADA	48673.3
CARGA FUTURA TOTAL	45996.3
	51107.00

FACTOR DE DEMANDA	1.00
DESBALANCEO	-1.30%

TABLERO	P <sub>demandada</sub>	FP	I <sub>instalada</sub>	I <sub>demandada</sub>	I <sub>proteccion</sub>	INT.	I <sub>n</sub> de tablero	TABLERO
	W		A	A	A	n X A	A	CATALOGO
TAB A	10244.00	0.9	29.87	26.00	32.50	3x50	100	NQ304L100F
TAB F	43806.00	0.9	127.73	127.73	159.67	3x200	225	NF424L225F
TAB R	18000.00	0.9	52.49	52.49	65.61	3x90	100	NQ304L100F
TG1	72050.00	0.9	210.09	206.22	257.77	3x300	400	LA400M8B



### 3.5-ANEXO 2: DIAGRAMA UNIFILAR

